

KASUTUSJUHEND

Termostaadid

24 VAC ANC (WFHT 20012)

230 VAC ANC (WFHT 20022)

Elektroniline termostaat vesipõrandaküttesüsteemidele. Vaikne (triac-väljund), ühendatakse otse ajamitega (vt ühendamis skeemi paigalduslehel) või Modular ühendussüsteemiga. (sel juhul vaadake ühenduskarbi andmelehte.)




LED Indicator - LED indikaator

Room setting - ruumi temp. seadistamine

Sensor – andur NTC (10 K)

Screw connector for Power supply and output - (kruvi)ühendus toiteallikas ja väljund

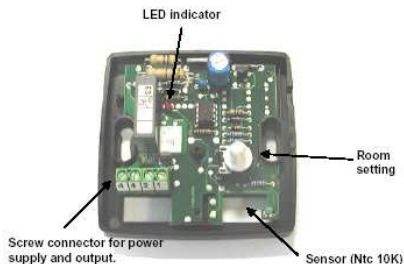

LED INDIKAATOR

Punane

kütmise tähistus

TEHNILISED NÄITAJAD

Mõõtmistäpsus (temperatuur)	0,1°C (või 0,2°F)
Lubatud temperatuur (ruum)	0–50°C (või 32–122°F)
Temperatuuri seadistamise vahemik	5–30°C (või 41–86°F)
Reguleerimiskarakteristikud	staatiline diferentsiaal 0,5°K
IP-klass	Klass II – IP30
Toiteallikas	230 VAC +/- 10% või 24 VAC +/- 10%
Väljund	TRIAC-väljund:230VAC, 75W / 24VAC, 15W

INFO

TOOTJA

WATTS Industries

www.wattsindustries.com

MAALETOOJA

AP&P Grupi AS

Mäealuse 10, Tallinn

Tel +372 656 3137

Fax +372 656 3143

e-mail info@santehnika.ee

www.santehnika.ee